



# 시험성적서



1. 성적서 번호 : CT24-042305K
2. 의뢰자
  - 업체명 : 주식회사 예림임업
  - 주소 : 인천광역시 남동구 논현고잔로135번길 29 (고잔동)
3. 시험기간 : 2024년 05월 03일 ~ 2024년 05월 17일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 문세트(보통문, 목재문)
6. 시험방법
  - (1) KS F 3109:2021

확인	작성자 성명	박동천	박동천	기술책임자 성명	박인욱	박인욱
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 있으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지( <a href="http://www.kcl.re.kr">www.kcl.re.kr</a> )에서 확인 가능합니다.						

위 성적서는 국제시험기관인정협력체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2024년 05월 17일


한국인정기구 인정 한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 42994 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로12길 36 ☎ (053)670-7304

총 3페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-01(1)

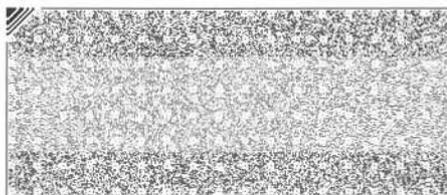

# 시험성적서



성적서번호 : CT24-042305K


## 7. 시험결과

1) 문세트(보통문, 목재문)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
비틀림 강도(40 등급)	-	(1)	이상없음	(19.4 ± 7.1) °C. (55.5 ± 8.3) % R.H.	A
연직 하중 강도(75 등급)-걸모양	-	(1)	이상없음		
연직 하중 강도(75 등급)-잔류변위	mm	(1)	0.2		
개폐력-열리는 힘(50 N)	-	(1)	이상없음		
개폐력-닫히는 힘(50 N)	-	(1)	이상없음		
개폐반복성(100 000 회)	-	(1)	이상없음		
내충격성(100 등급)	-	(1)	이상없음		

※ 시험장소

A : 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로12길 36

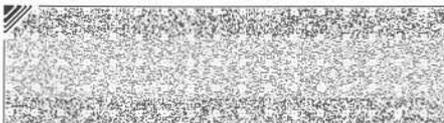

# 시험성적서



성적서번호 : CT24-042305K

## 시험체 사진



<사진 1> 시험체 실내부 모습

<사진 2> 시험체 실외부 모습

--- 끝 ---

